


CLARIFICARE

privind achiziția de

„ELECTROPOMPE APĂ DE RĂCIRE ȘI FILTRE CU AUTOCURĂȚARE PENTRU RETEHOLOGIZARE HA1-4, CHE DIMITRIE LEONIDA”

Solicitare operator economic	Răspuns achizitor
	Societatea de Servicii Hidroenergetice Hidroserv S.A. (denumită în continuare „S.S.H. Hidroserv S.A.”), societate ce nu este autoritate contractantă, având în vedere documentația de atribuire ce are ca obiect achiziția de „ELECTROPOMPE APĂ DE RĂCIRE ȘI FILTRE CU AUTOCURĂȚARE PENTRU RETEHOLOGIZARE HA1-4, CHE DIMITRIE LEONIDA”, prin procedura de Licitatie deschisă, postată pe site-ul societății în data de 13.07.2026, vă comunică următoarele:
1. „Care este adancimea de imersie pentru fiecare pompa?”	Va punem la dispozitie un extras dintr-un desen unde puteti vedea adancimea de imersie. Adancimea maxima de imersie este 2,7m (363 mASL – 360.30 mASL = 2,7m) valabil pentru toate pompele.

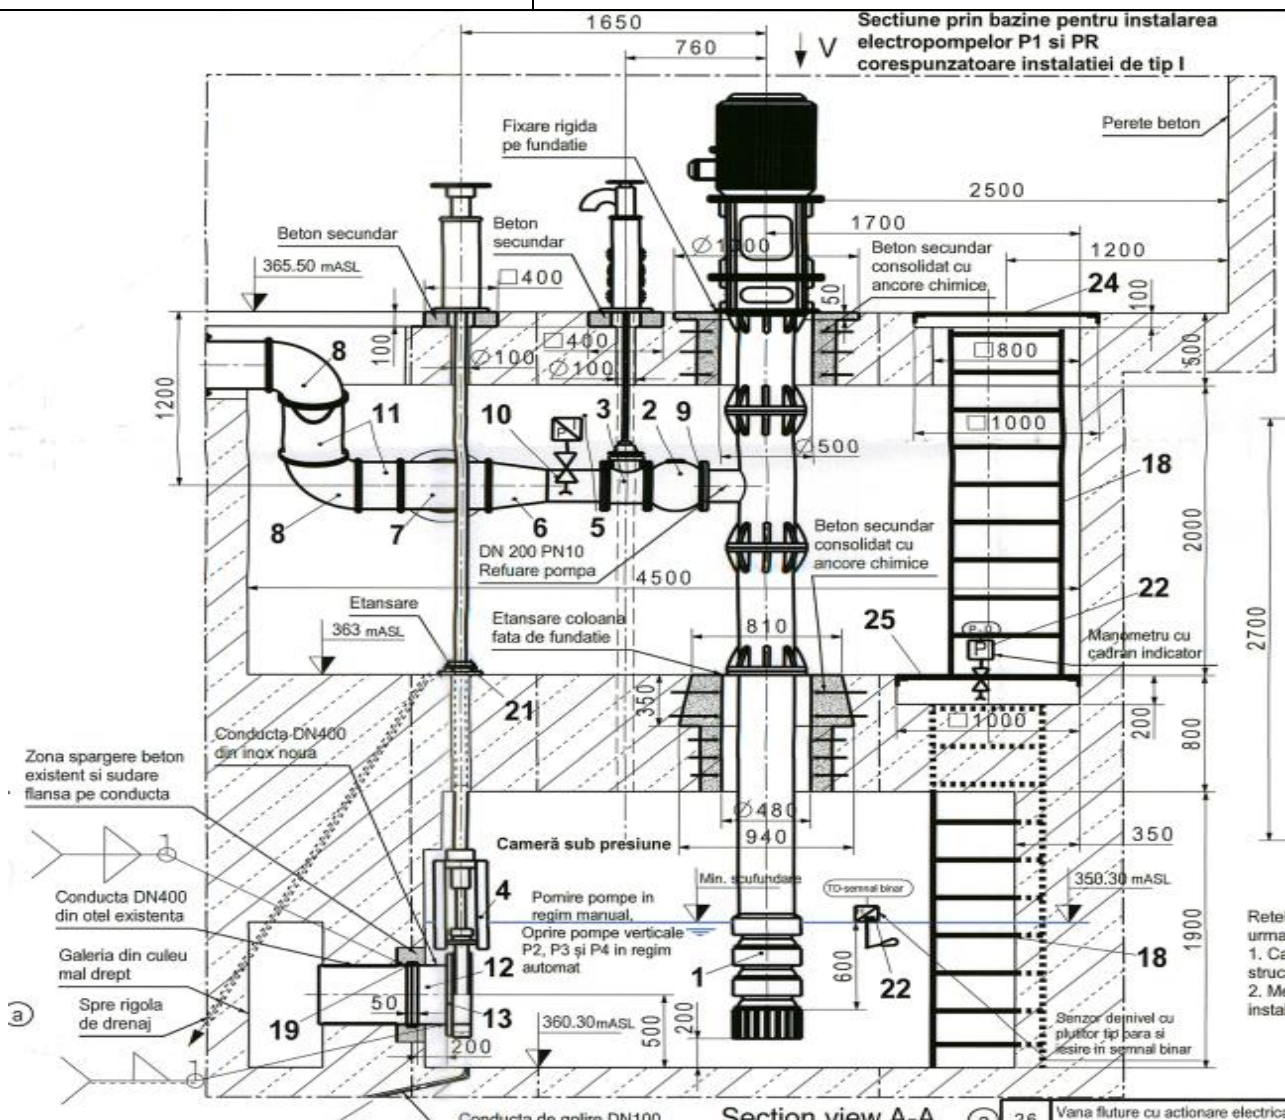

2. „Pompele vor functiona cu convertizor de frecventa extern?”	Pompele vor functiona cu convertizor de frecventa.
3. „Referitor la Anuntul de participare “ Electropompe apa racire si filtre cu autocuratare pentru retehnologizare HA1-4, Che Dimitrie Leonida, in vederea intocmirii ofertei, pentru filtrele cu autocuratare va rog sa ne specificati daca se doreste si un manometru diferential sau sa fie echipat doar cu traductoare de presiune intrare-iesire iar presiunile dferentiale sa fie citite pe display-ul filtrului ?”	Filtrele cu autocurăţare vor fi echipate doar cu traductoare de presiune montate la intrare şi la ieşire